NOTA ESECUTIVA:
- I CAVALLI ESISTENTI CONTENENTI CAVI DORSALI PER L'ALIMENTAZIONE DELLE LUCI DI EMERGENZA DEI LOCALI INTERESSATI DALL'INTERVENTO SARANNO RIUTILIZZATI

NOTE ESECUTIVE:
- DERIVAZIONE COMANDI LUCE DA SCATOLA DI DERIVAZIONE SOPRA IL CONTROSOFFITTO IN PVC PESANTE AUTOESTINGUENTE E VERTICALE SOTTOTRACCIA PER DERIVAZIONI LUCI E P.M. (SALVO DIVERSAMENTE INDICATO), DA SCATOLA DI DERIVAZIONE SOPRA IL CONTROSOFFITTO DIRETTAMENTE ALLA PLAFONIERA/PRESA

NOTE ESECUTIVE:
- DERIVAZIONE COMANDI LUCE CAVO NOTVA-SGZ - 1.5MM2 IN TUBI DI PVC Ø16MM
- DERIVAZIONE PUNTI LUCE AGGIUNTO CAVO NOTVA-SGZ - 1.5MM2 IN TUBI DI PVC Ø16MM
- VISTA LETTO PLAFONIERA CON RELE' COMANDO LUCE DIFFUSA E INT. LUCE LETTURA/VISITA

- PER LE NUOVE LINEE LUCI E F.M. DEL CORRIDOIO PIANO TERRA INSTALLARE, SUI QUADRI ESIST. TQ E TQA 3 RISERVE/INTERRUTTORI
N. 4 INT. AUT. DIFF. DA 25/4/A P.L.I.0KA MUSA AC LINEE LUCI F.C., PREDISPOZITORE E CENTALINA GAS MEDICALI
N. 1 INT. AUT. DIFF. DA 25/4/A P.L.I.0KA MUSA AC LINEE PRESE

N. 1 INT. AUT. DIFF. DA 25/4/A P.L.I.0KA MUSA AC LINEE LUCI
N. 1 INT. AUT. DIFF. DA 25/4/A P.L.I.0KA MUSA AC LINEE PRESE

LEGENDA ILLUMINAZIONE

4x18w	PLAFONIERA CON LAMPADE FLUORESCENTI 4x18w DIFFUSORE PARABOLICO IN ALLUMINIO A BASSA LUMINANZA OTTICA DARK LIGHT PER VIDEOTERMINALI DA INCASSO IN CONTROSOFFITTO
4x18w	PLAFONIERA CON LAMPADE FLUORESCENTI 4x18w SCHERMO IN POLICARBONATO OPALIZZATO - GRADO DI PROTEZIONE IP54 - DA INCASSO IN CONTROSOFFITTO
4x18w IP54	PLAFONIERA CON LAMPADE FLUORESCENTI 4x18w PER AMBIENTI ASETTICI - RIFLETTORE IN LAMIERA E SCHERMO CON VETRO PRISMATIZZATO - GRADO DI PROTEZIONE IP54 - DA INCASSO IN CONTROSOFFITTO
2x18w	PLAFONIERA CON LAMPADE FLUORESCENTI 2x18w SCHERMO IN POLICARBONATO OPALIZZATO - GRADO DI PROTEZIONE IP54 - DA INCASSO IN CONTROSOFFITTO
1x18w IP65	PLAFONIERA CON LAMPADA FLUORESCENTE 1x18w SCHERMO IN POLICARBONATO GRADO DI PROTEZIONE IP65 - A SOFFITTO
2x18w IP65	PLAFONIERA CON LAMPADA FLUORESCENTE 2x18w SCHERMO IN POLICARBONATO GRADO DI PROTEZIONE IP65 - A SOFFITTO
1x36w IP65	PLAFONIERA CON LAMPADA FLUORESCENTE 1x36w SCHERMO IN POLICARBONATO GRADO DI PROTEZIONE IP65 - A SOFFITTO
2x36w IP65	PLAFONIERA CON LAMPADA FLUORESCENTE 2x36w SCHERMO IN POLICARBONATO GRADO DI PROTEZIONE IP65 - A SOFFITTO
1x58w IP65	PLAFONIERA CON LAMPADA FLUORESCENTE 1x58w SCHERMO IN POLICARBONATO GRADO DI PROTEZIONE IP65 - A SOFFITTO
2x58w IP65	PLAFONIERA CON LAMPADE FLUORESCENTE 2x58w SCHERMO IN POLICARBONATO GRADO DI PROTEZIONE IP65 - A SOFFITTO
	RELE' PASSO-PASSO COMANDO A PULSANTE
IP44	APPARECCHIO ELLUMINANTE DA PARETE CON LAMPADA AD INCANDESCENZA DA 60w TIPO TARTARUGA - GRADO DI PROTEZIONE IP44
G	DIFFUSORE CON LAMPADA ALOGENA 300w ATTACCO A PARETE GRADO DI PROTEZIONE IP55
N	APPARECCHIO DA INCASSO A PARETE PER LUCE SOTTURNA CON LAMPADA INCAND. 1x15w SCHERMO IN POLICARBONATO OPALIZZATO - GRADO DI PROTEZIONE IP54
	PUNTO LUCE A PARETE PER ATTACCO SPECCHIO
6w	LAMPADA DI EMERGENZA AUTOALIMENTATA 1x6w FL CON INVERTER E BATTERIA A TAMPONE - AUTONOMIA MINIMA 1 ORA - GRADO DI PROTEZIONE IP40
8w	LAMPADA DI EMERGENZA AUTOALIMENTATA 1x8w FL CON INVERTER E BATTERIA A TAMPONE - AUTONOMIA MINIMA 1 ORA - GRADO DI PROTEZIONE IP40
18w	LAMPADA DI EMERGENZA AUTOALIMENTATA 1x18w FL CON INVERTER E BATTERIA A TAMPONE - AUTONOMIA MINIMA 1 ORA - GRADO DI PROTEZIONE IP40
8w IP55	LAMPADA DI EMERGENZA AUTOALIMENTATA 1x8w FL CON INVERTER E BATTERIA A TAMPONE - AUTONOMIA MINIMA 1 ORA - GRADO DI PROTEZIONE IP55
18w IP55	LAMPADA DI EMERGENZA AUTOALIMENTATA 1x18w FL CON INVERTER E BATTERIA A TAMPONE - AUTONOMIA MINIMA 1 ORA - GRADO DI PROTEZIONE IP55
E	INDICAZIONE PER APPARECCHIO DI SOLA EMERGENZA AUTOALIMENTATO
SA	INDICAZIONE PER APPARECCHIO SEGNALAZIONE USCITA AUTOALIMENTATO TIPO SEMPRE ACCESO
B	INDICAZIONE PER APPARECCHIO SEGNALAZIONE USCITA AUTOALIMENTATO A BANDIERA
	TRAVE TESTA LETTO PER LETTO SINGOLO CON LUCE LETTURA-VISITA FL 1x36w + INT. E LUCE INDIRETTA FL 2x36w + PULS. (L=2.20m O 3.6m DOVE INDICATO)
	TRAVE TESTA LETTO PER DUE LETTI CON LUCE LETTURA-VISITA FL 2 (1x36w) + 2 INT. E LUCE INDIRETTA FL 2(1x58w) + PULS.
	INTERRUTTORE PER COMANDO LUCE - SERIE CIVILE
	DEVIATORE PER COMANDO LUCE - SERIE CIVILE
	PULSANTE PER COMANDO LUCE - SERIE CIVILE
	VARIATORE DI LUCE
LD:	CODICE DI IDENTIFICAZIONE DI CIRCUITO UTILIZZATORE
	TUBAZIONE DI PVC PESANTE AUTOESTINGUENTE A VISTA SOPRA IL CONTROSOFFITTO E VERTICALE SOTTOTRACCIA PER DERIVAZIONI LUCI E P.M. (SALVO DIVERSAMENTE INDICATO)
	CONDUTTURA DORSALE VERTICALE (MONTANTE O DISCESA) IN TUBI DI PVC PESANTE AUTOESTINGUENTE O CANALE
	CONDUTTURA DI DISTRIBUZIONE PRIMARIA O SECONDARIA IN CAVI MULTIPOLARI FISSATI ENTRO CANALE PORTA CAVI IN LAMIERA METALLICA ZINCATA IP40 - ORIZZONTALE
	CONDUTTURA DI DISTRIBUZIONE PRIMARIA O SECONDARIA IN CAVI MULTIPOLARI FISSATI ENTRO CANALE PORTA CAVI IN LAMIERA METALLICA ZINCATA IP40 - VERTICALE
	ELEMENTI ACCESSORI DI CANALE PORTA CAVI IN LAMIERA ZINCATA: CURVA PIANA A 90°
	ELEMENTI ACCESSORI DI CANALE PORTA CAVI IN LAMIERA ZINCATA: DEVIAZIONE PIANA A "T"
	DERIVAZIONE DA CANALE PORTA CAVI IN LAMIERA ZINCATA CON CASSETTA DI PVC AUTOESTINGUENTE IP56
	CASSETTA DI DERIVAZIONE IN PVC AUTOESTINGUENTE IP56 A PARETE
	IDENTIFICAZIONE DI POSA: POSA INCASSATA IN MURATURA O ENTRO CONTROSOFFITTO
	IDENTIFICAZIONE DI POSA: POSA A VISTA
	IDENTIFICAZIONE DI POSA: POSA ENTRO CANALE PORTA CAVI
	ALTRI SIMBOLI SECONDO NORME CEI

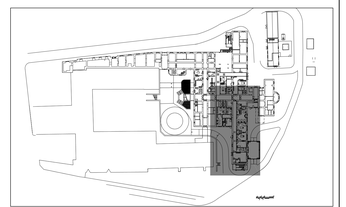

KEY-PLAN scala 1:1000

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE VITERBO - VIA ENRICO FERMI, 15 - 01100 VITERBO - P.IVA 01455570562

RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'OSPEDALE DI CIVITA CASTELLANA (VT)

FASE 3: PRONTO SOCCORSO

- PROGETTO ESECUTIVO -

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
- Arch. Marco Iobbi

PROGETTAZIONE:
- Arch. Giuseppe Manara
Via del Babuino,107 -00187 Roma

- Ing. Vittorio Cassani
Via Muzio Clementi,70 -00193 Roma

- Ing. Massimo Arduini
Vial Igino Garbini,51 -01100 Viterbo

COORDINATORE ALLA SICUREZZA:
- Ing. Vittorio Cassani
Via Muzio Clementi,70 -00193 Roma

OGGETTO:
IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PIANTA PIANO TERRA

TAVOLA:
E.04

DATA:	AGG.:	DATA	DESCRIZIONE
MARZO 2012	01	12/2012	
	02	09/2014	
FILE:	03	03/2015	
.....			

SCALA: 1:50

DATA PROGETTO: MARZO 2012