



PIANO TERRA - EDIFICIO PROVVISORIO

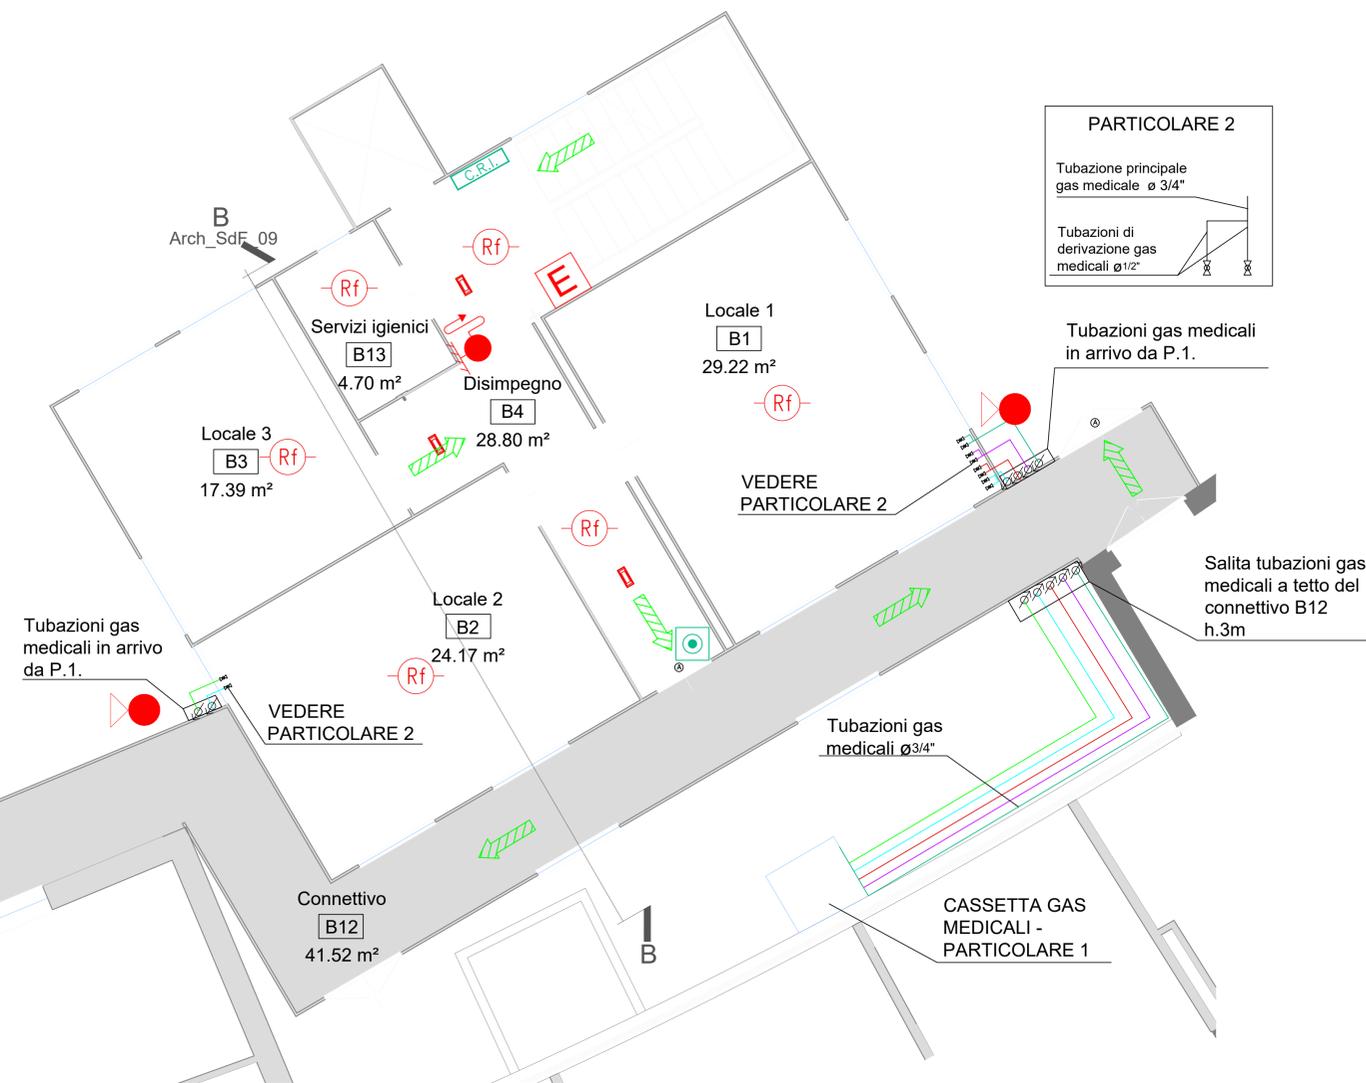


PIANO PRIMO - EDIFICIO PROVVISORIO

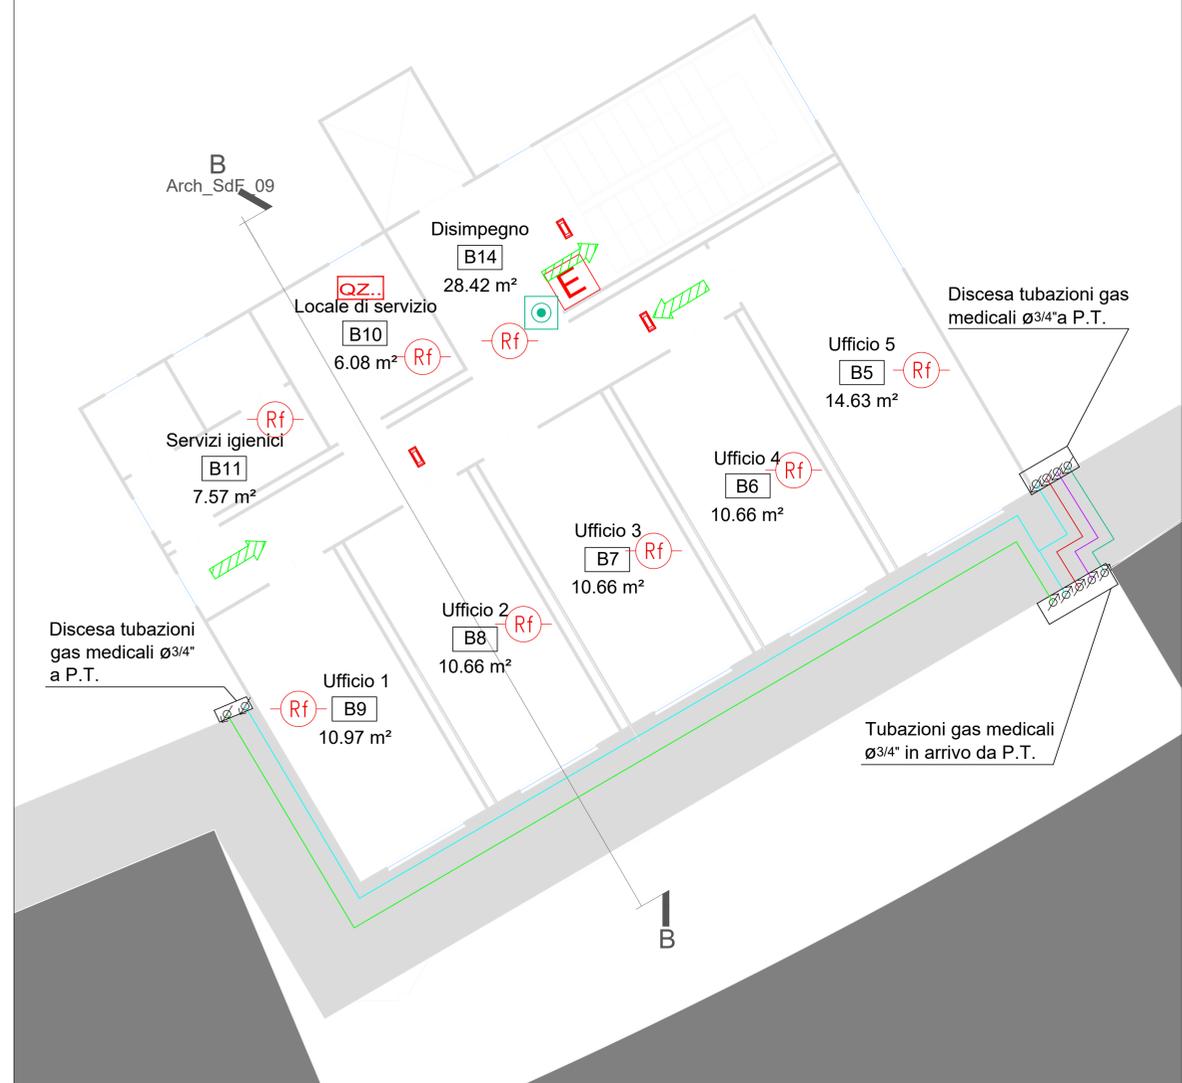

**LEGENDA**

- USCITA DI SICUREZZA
- PERCORSO INTERNO LIBERO DA OSTACOLI
- SERRAMENTI EI 60
- STRUTTURE / COMPARTIMENTAZIONI R - RE - REI 60
- MANIGLIONE ANTIPANICO
- ESTINTORE PORTATILE
- IDRANTE A MURO UNI45 (GIÀ PRESENTI)
- PULSANTE DI ALLARME
- IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMO E CALORE
- CENTRALE DI RILEVAZIONE INCENDIO A MICROPROCESSORE
- BADENIA DI ALLARME
- LAMPADA CON GRUPPO AUTONOMIA CON GRUPPO AUTONOMO DI EMERGENZA AUTONOMIA MIN 1 H, 1 W, 230 V, 50 HZ
- PULSANTE MANUALE D'INCENDIO A ROTTURA DI VETRO
- QUADRO ELETTRICO
- INTERCELAZIONE ESTERNA GAS MEDICALI

SEZIONE B-B' - EDIFICIO PROVVISORIO

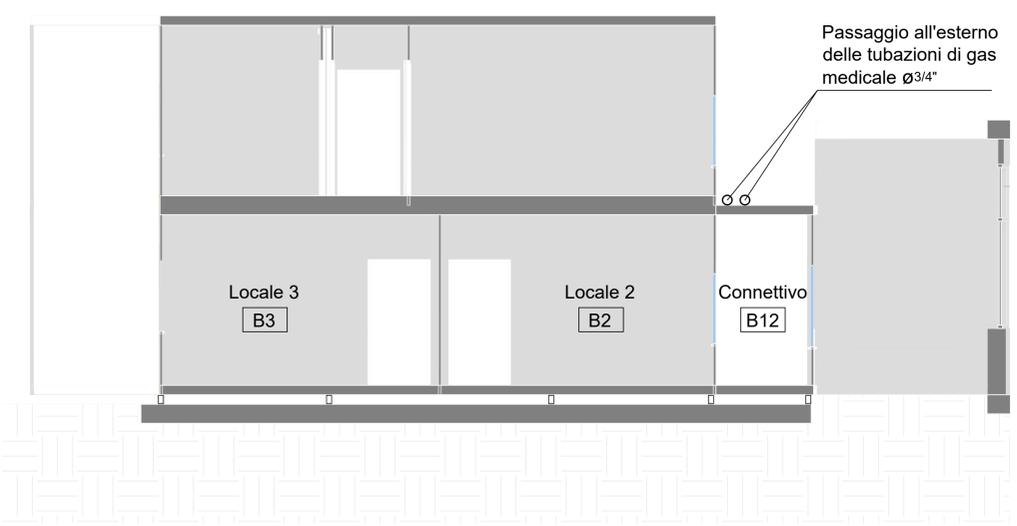

KEY PLAN E ACCESSIBILITÀ MEZZI DI SOCCORSO VVF



**OSPEDALE BELCOLLE**  
**RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LABORATORIO ANALISI**

**PROGETTISTI INCARICATI**

<b>AGM PROJECT CONSULTING</b>	RESP. INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Luca Algostino
<b>AGM Project Consulting srl</b>	PROG. ARCHITETTONICO Ing. Giuseppe Serrati
<b>POLITECNA EUROPA S.R.L.</b>	RESP. PROG. IMP. MECCANICI Ing. Luca Algostino
	RESP. PROG. IMP. ELETTRICO Ing. Giuseppe Serrati
<b>POLITECNA EUROPA S.R.L.</b>	COORD. SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE Ing. Luca Massimo Giacosa
	RESP. PROG. ANTINCENDIO Ing. Pietro Putetto

PROGETTO DEFINITIVO

categoria	ARCHITETTONICO EDILIZIO			cod.comm.	VIT_LA
oggetto	Dettaglio fabbricato temporaneo: opere antincendio			elaborato	VIT_LA-D-ARC-D010
redatto	GN	verificato	PP	approvato	LA
				cod. comm. interno	17007
				file	VIT_LA-D-ARC-D010_00
				scala	revisione 00
				data	08/01/2018